



Istniejąca tablica bezpiecznikowa RP3 do rozbudowy

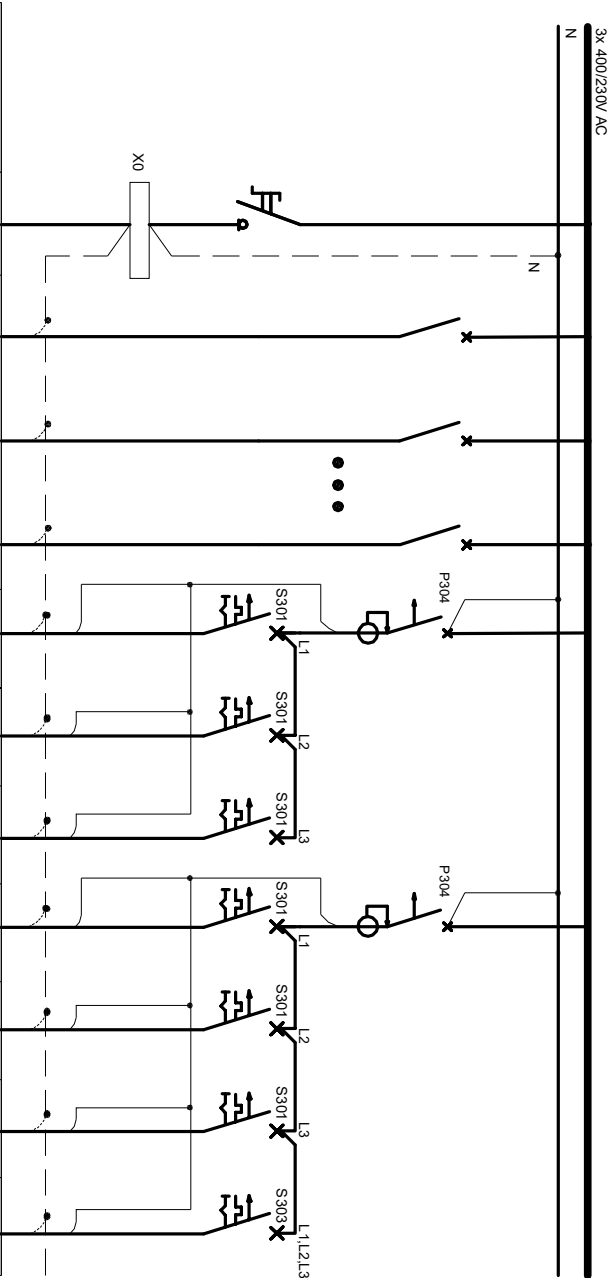

Odczytnik:	Główny wyłącznik	Istniejąca obwody bez zmian	Gniazda 230V pom. 2,4	Gniazda 230V pom. 2,11	Gniazda 230V pom. 2,12	Gniazda 230V pom. 2,12	Gniazda 230V zas. zmywarka pom. 2,12	Gniazda 230V zas. piekarnik pom. 2,12	Zasilanie kuchnia indukcyjna
Obwód nr RP2...			1	2	3	4	5	6	7
Typ tablicy lub przewodu	Isin. wz.	Istniejące przewody bez zmian	VDY(2x)3x1,5	VDY(2x)3x1,5	VDY(2x)3x1,5	VDY(2x)3x1,5	VDY(2x)3x2,5	VDY(2x)3x2,5	VDY(2x)3x2,5
Typ zabezpieczenia	Isin. wyłącznik główny 3-faz. 100A	Istniejące zabezpieczenia bez zmian	P304/2530AC			P304/2530AC			
Słownik (przekrznik)			S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S303/B16A
Moc			0,5kW	0,5kW	1,0kW	1,0kW	1,2kW	2,0kW	5,0kW

Istniejąca tablica RP3 do rozbudowy

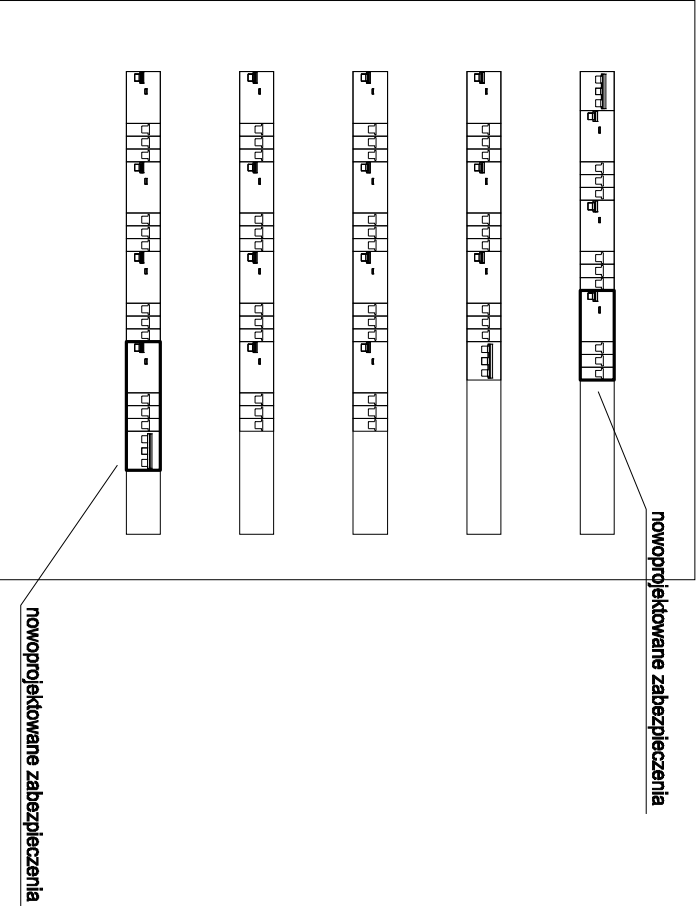

Generálny projektant:	 BB MULIER Spółka z o.o. ul. Ślężyczna 15/1 25-515 Kielce	
Obiekt:	Projekt wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	Etap projektowania: Projekt wnętrza
Investor:	Gminny Ośrodek Kultury "Perła" ul. Perłowa 1, Nowiny	Brutto: Inst. elektryczne
Projektował:	mgr inż. Marek Ał	SWK/OSK/PWOI/4
Asystent:	mgr inż. Iwona Sł	SWK/OSK/PWOI/4
Strona:	...	...